



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Uzel 1

ŠA0

Uzel 2

ČOV

Označení úseku

ŠA0_ČOV

Hloubka počátečního uzlu

0.00m

Hloubka koncového uzlu

0.00m

Směr prohlídky

ve směru toku

Materiál

PVC-U

Výška profilu / Šířka profilu

300

Druh stoky

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

Jméno pracovníka kontroly

Jan Kačer - 4M29415

Účel prohlídky

jiný účel

Využití

pouze pro odpadní vody

Metoda prohlídky

prohlídka televizním inspekčním systémem

Označení videa:

ŠA0_ČOV-I.asf

Datum prohlídky

21.02.2023

Graf	Vzdál.	Kód	Char.	Kvantifikace	Poloha	Foto	Videotime	Popis
			1 2	1 2	1 2			



0.00m

BCD B

ŠA0

00:00:05

Počáteční uzel revizní šachta



4.87m

BCC A

00:01:23

zakřivení stoky doleva

9.50m

BDD A

00:02:27

hladina vody čiré odpadní vody – dno je viditelné



11.90m BCE Z


ČOV

00:03:02

Koncový uzel



Grafické znázornění spádu potrubí

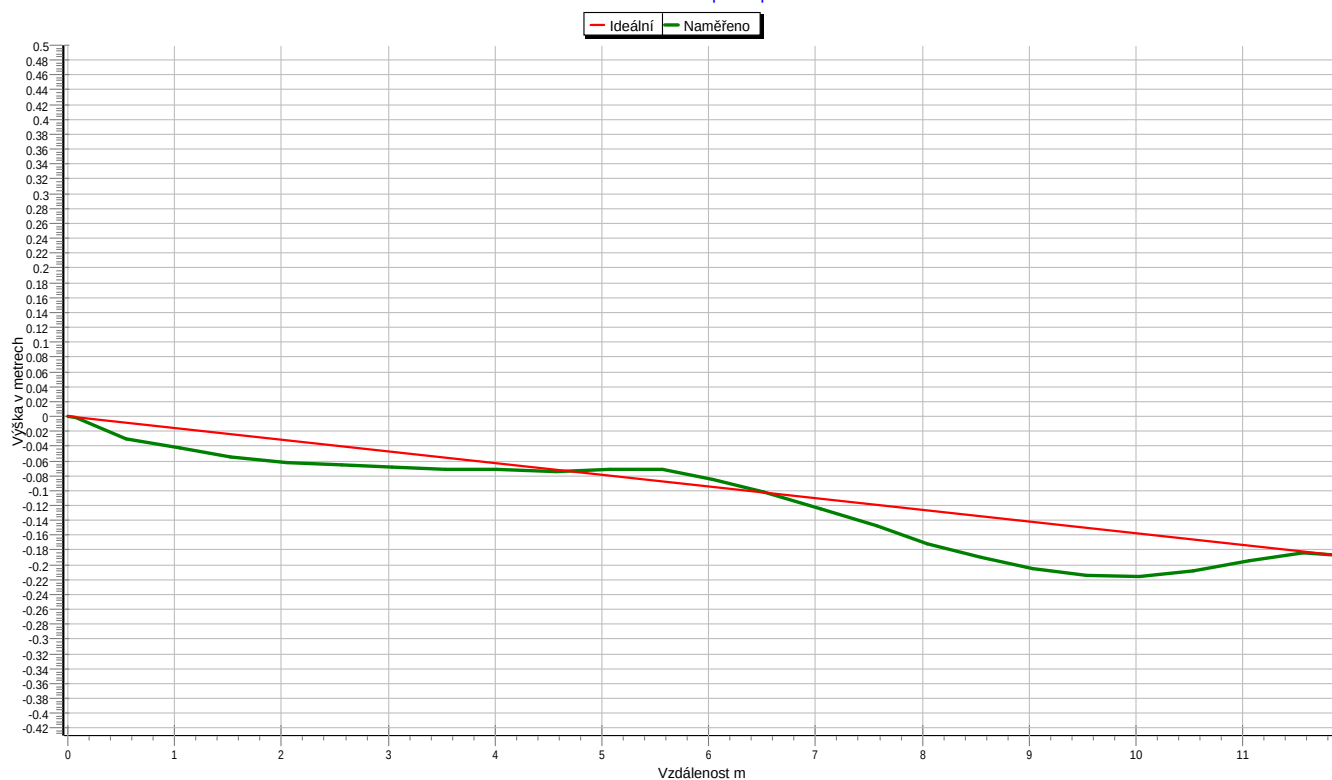

Od šachty: ŠA0 >> Do šachty: ČOV | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA0_ČOV | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -18.76cm | Střední spád -1.58% |